



للتكيب بمشروع : عينة مبدئية

شهادة فحص : تجهيزات إطفاء حريق



0000921

وزارة الداخلية

الجهة الطالبة : شركة كيرماري للتوريدات الهندسية بناء على تقرير اللجنة الفنية المنعقدة بديوان الإدارة رقم : () المحرر بتاريخ : / /

م	اسم المعدة TYPE OF PRODUCTS	الاسم التجاري Brand Name	الطراز Model	بلد الصنع Place of Origin	اسم المعمل الصادر منه الشهادة Name of Certification Body	رقم الشهادة Certification Number	ملاحظات Remarks
	1. صندوق حريق مفرد مقاس 30*80*80	Kirmary		محلى الصنع			
	2. صندوق حريق مزدوج 160*30*80	Kirmary	km350	محلى الصنع	UL\FM-BSI	EX29167-KM583674	
	3. خرطوم حريق قطر 2,5 بوصة	Kirmary	SA10-314D-	أمريكي	LPCB	1127a\02	
	4. خرطوم هوزريل قطر 1 بوصة	Krone	025	الصين	LPCB	1153C\03	
	5. قاذف يدوي	Jin Tian Fire	Kx07-127F-00	الصين			

لا مانع من قبول الاصناف السابقة مع عدم السماح بتركيب تلك الاصناف الا بعد اعادة الفحص بالإدارة العامة للحماية المدنية لكل مشروع على حدة وإصدار كمال من المالك - المورد - استشاري المشروع - المقاول (المسؤولية القانونية والجناية في حالة المخالفة

ملاحظات خاصة بالمشروع :

- أي كسط أو تعديل في هذا المحرر يفقد صلاحيته ويعرض صاحبه للمسؤولية الجنائية والقانونية ولا يعتمد بالشهادة بدون التقرير المرفق وهي سارية للمشروع الواقع بإملاؤه فقط ويلزم إرفاق الفحص لأى مشروع آخر.
- صدرت هذه الشهادة بناء على التقارير و الشهادات المقدمة وفي حالة وجود أى تلاعب بتلك الأوراق أو انتهاء فترة سريانها تصبح في حكم اللاغية.

يعد مد

محرر الشهادة


مدير الإدارة العامة للحماية المدنية

اللواء /

رئاسة العامة

رأى اللجنة

تحريراً في : ١ / ١٤٤٠ م

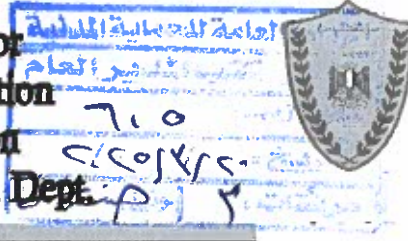

السادة/ شركة كيرمارى للتوريدات الهندسية

تحية طيبة ... وبعد،،،

تهدى الإدارة العامة للحماية المدنية أطيب تحياتها لسيادتكم مقرونة بأسمى آيات التقدير
إيماء لكتاب سيادتكم الوارد للإدارة بشأن فحص وإعتماد منتجات شركة كيرمارى الخاصة بأعمال
الحريق كالتالى :-

١. صناديق حريق مفردة ومزدوجة (٣٠*٨٠*١٦٠ – ٣٠*٨٠*٨٠) سمك ١,٥ اسم
 ٢. خرطوم إطفاء حريق قطر ٢,٥ بوصة ماركة كيرمارى – موديل KM350 -أمريكي المنشأ
 ٣. قاذف إطفاء Branch pipe ماركة JINTIAN.
 ٤. حنفية حريق مقاس ٢,٥ بوصة Angle hose valve موديل KM300
- نتشرف بأن نرسل لسيادتكم تقرير اللجنة الفنية المشكلة فى هذا الشأن.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام



٢٠٢٥/٣/٢٠

لواء/

هازم فاروق عبد الكريم

مدير الإدارة العامة للحماية المدنية

تقرير

إيماء لكتاب شركة كيرمارى للتوريدات الهندسية الوارد للإدارة بشأن فحص وإعتماد منتجات شركة كيرمارى الخاصة بأعمال الحريق كالتالى :-

١. صناديق حريق مفردة ومزدوجة (٣٠*٨٠*١٦٠ – ٣٠*٨٠*٨٠) سمك ١,٥ اسم
٢. خرطوم إطفاء حريق قطر ٢,٥ بوصة ماركة كيرمارى – موديل KM350 -أمريكي المنشأ
٣. قاذف إطفاء Branch pipe ماركة JINTIAN.
٤. حنفية حريق مقاس ٢,٥ بوصة Angle hose valve موديل KM300

وبناء على ما تأثر من السيد اللواء / وكيل الادارة العامة للحماية المدنية للإطفاء بتشكيل لجنة فنية من إدارة هندسة الوقاية من اخطار الحريق لفحص المهمات المشار اليها بعالية , برئاسة السيد العميد مهندس / أحمد حسن خطاب – مدير إدارة هندسة الوقاية من اخطار الحريق وعضوية كلا من :-

- مقدم مهندس/ احمد مجدى عبد الرؤوف - إدارة هندسة الوقاية
- رائد مهندس/ مينا رضا فهم - إدارة هندسة الوقاية
- رائد مهندس/ رامى نبيل خليل - إدارة هندسة الوقاية
- نقيب كيميائى/ منار دياب - إدارة هندسة الوقاية
- نقيب مهندس/ عبد الشكور غريب - إدارة هندسة الوقاية

الإجراءات :-

- تم الإطلاع على الكتالوجات الفنية لمهمات الإطفاء المشار اليها بعالية
- تم الإطلاع على شهادات المنشأ والتعبئة الخاصة بالأصناف المشار اليها

الفحص :-

- بالنسبة لصناديق الحريق المفردة والمزدوجة :-

- مقدم كتالوجات لصناديق إطفاء (مفردة ٣٠*٨٠*٨٠ – مزدوجة ٣٠*٨٠*٢٦٠) ماركة كيرمارى بسمك ١,٥ سم ، والمصنع محليا لدى شركة ماريات وسكوت مصر للمصاعد.
- مقدم شهادة سجل صناعى لشركة ماريات وسكوت مصر ، موضح بها تصنيع دواليب إطفاء الحريق.
- مقدم عقد تصنيع لدى الغير من شركة كيرمارى لشركة ماريات وسكوت مصر لتصنيع صناديق إطفاء الحريق.
- مقدم عينة لصناديق الإطفاء (مفردة – مزدوجة) مدون عليها ماركة KIRMARY، ماريات وسكوت مصر للمصاعد .

*****الصنف مقبول من الناحية الفنية.**



• **بالنسبة لخرطوم الإطفاء مبطن من الداخل فقط قطر ٢,٥ بوصة :-**

- مقدم كتالوج لخرطوم إطفاء ماركة كيرمارى طراز KM350 أمريكى المنشأ بطول ٣٠متر مبطن من الداخل فقط , بضغط تشغيل ١٧ بار و ضغط انفجارى ٥١ بار.
 - مقدم شهادة من معمل UL برقم EX29167 تفيد مطابقة الخرطوم المشار اليه للمواصفات الأمريكية
 - مقدم شهادة من معمل FM برقم PR467452 تفيد مطابقة الخرطوم المشار اليه للمواصفات الأمريكية
 - مقدم شهادة من معمل BSI برقم KM726502 تفيد مطابقة اللواكير الخاصة بالخرطوم للمواصفات الأوربية BS336:2010
 - مقدم شهادة منشأ للخرطوم تفيد أن الخرطوم ذات منشأ أمريكى .
 - مقدم عينة للخرطوم موضح عليها ضغط تشغيل ١٧ بار و ضغط انفجارى ٥١ بار ، وتم إجراء تجربة الضغط الانفجارى عليها وإجتازت التجربة لضغط ٥٠ بار.
- *** الصنف مقبول من الناحية الفنية.**

• **بالنسبة لقاذف الإطفاء :-**

- مقدم كتالوج قاذف إطفاء ثلاثى المراحل (عمود مستمر – رذاذ) بقطر ٢,٥ بوصة ماركة JINTIAN صينية الصنع طراز KX07-127F-00, بضغط تشغيل ١٦ بار و ضغط انفجارى ٦٠ بار.
 - مقدم شهادة من معمل LPCB برقم 1153c/01 تفيد مطابقة القاذف للمواصفات الأوربية.
 - مقدم عينة للقاذف طراز KX07-127F-00 موضح عليها مطابقة القاذف للمواصفات الأوربية EN15182.
- *** الصنف مقبول من الناحية الفنية.**

• **بالنسبة لحنفية الإطفاء الحائطية Angle Hose Valve :-**

- مقدم كتالوج لحنفية إطفاء حائطية Angle Hose Valve بقطر ٢,٥ بوصة ماركة Kirmary طراز KM300 .
- مقدم شهادة من معمل UL برقم EX29020 تفيد مطابقة الحنفية المشار اليه للمواصفات الأمريكية
- مقدم شهادة من معمل FM برقم PR465870 تفيد مطابقة الخرطوم المشار اليه للمواصفات الأمريكية
- مقدم عينة للحنفية طراز KM300 موضح عليها مطابقة الحنفية للمواصفات الأمريكية والإعتماد الخاص بها UL.



****الرأى :**

ترى اللجنة الأتى :-

١. قبول الأصناف التالية ، وذلك كعينة مبدئية فقط دون التركيب بأى مشروع :-
 - صناديق إطفاء حريق (مفردة ٨٠*٨٠*٣٠ – مزدوجة ١٦٠*٨٠*٣٠) بسمك ١,٥ سم ، مصنع من الصاج ماركة KIRMARY ، ماريات سكوت مصر للمصاعد.
 - خرطوم إطفاء حريق قطر ٢,٥ بوصة ماركة Kirmary طراز KM350
 - قاذف إطفاء ثلاثى المراحل (عمود مستمر – ستارة) قطر ٢,٥ بوصة ماركة Jintian طراز KX07 – 127F-00
 - حنفية حريق حائطية قطر ٢,٥ بوصة ماركة Kirmary طراز KM300
- وذلك لحصولهم على شهادات من معامل إعتماد دولية لمطابقتهم للمواصفات الأمريكية او الأوروبية ، وذلك كعينة فحص مبدئية دون التركيب بأى مشروع.

٢. عدم التوريد او التركيب بأى مشروع الا عقب إعادة الفحص والدراسة بالإدارة العامة للحماية المدنية لكل مشروع على حدة ، مع تقديم المقايسة الفنية الخاصة بكل مشروع معتمدة بمعرفة إستشارى المشروع ، ويتحمل كلا من (المالك – الإستشارى – المقاول – المورد) المسؤولية القانونية حال مخالفة ذلك.

وهذا تقرير منا بذلك

٢٠٢٥/٣/٢٠

أعضاء اللجنة :-

نقيب مهندس/ عبد الشكور غريب أبراهيم

نقيب كيميائى/ منار دياب

رائد مهندس/ رامى نبيل خليل

رائد مهندس/ مينا رضا فهيم

مقدم مهندس/ أحمد مجدى عبد الرؤوف

رئيس اللجنة

عميد مهندس/

أحمد حسن خطاب

مدير ادارة هندسة الوقاية من اخطار الحريق



إيماء لكتاب الشركة المتخصصة للتوريدات وأعمال المقاولات الوارد للإدارة بشأن طلب فحص صندوق حريق بمشتملاته ٢.٥" وكذا صندوق هوزريل ١" لتوريدهما لمشروع مستشفى الساحل التعليمي وكذا مشروع مصنع قطونيل الخانكة .

وبناء على ما تأثر من السيد اللواء / وكيل الإدارة للإطفاء لإدارة هندسة الإطفاء وإدارة الحماية المدنية في الصناعة للدراسة والفحص فقد تشكلت لجنة برئاسة السيد العقيد / ماجد محمد عبد الخالق - مدير إدارة الحماية المدنية في الصناعة وعضوية كلاً من :-

- السيد المقدم / احمد حسن خطاب - مدير إدارة هندسة الإطفاء

- السيد النقيب / رامي محمد الرمي - إدارة هندسة الإطفاء

* بدراسة المرفقات تبين الاتي :-

اولا : عقد مقولة بتاريخ ١٥ / ١٢ / ٢٠١٦ بين مصنع قطونيل الكائن بمدينة الخانكة (طرف اول) والشركة المتخصصة للتوريدات وأعمال المقاولات (طرف ثان) ومن ضمن بنود العقد توريد الاتي :

١ - عدد (٣٧) حنفية حريق قطر ٢.٥ بوصة طراز موريس .

٢ - عدد (٣٧) صندوق حريق بمشتملاته (خرطوم ٢.٥ بوصة + قاذف متعدد الأغراض ٢.٥") .

٣ - عدد (٦١) صندوق حريق هوزريل كامل قطر ١ بوصة .

ثانيا : عقد مقولة بتاريخ ١٨ / ٤ / ٢٠١٨ بين مستشفى الساحل التعليمي (طرف اول) والشركة المتخصصة للتوريدات وأعمال المقاولات (طرف ثان) ومن ضمن بنود العقد توريد الاتي :

١ - عدد (٢٠) حنفية حريق قطر ٢.٥ بوصة .

٢ - عدد (٢٠) صندوق حريق بمشتملاته (خرطوم ٢.٥ بوصة + قاذف متعدد الأغراض ٢.٥") .

٣ - عدد (٥٠) صندوق حريق هوزريل كامل قطر





* قامت اللجنة بفحص الاتي :-

* بالنسبة لصندوق خراطيم الحريق صناعة مصرية مقاس ٨٠ سم X ٨٠ سم X ٣٠ سم

مقدم عينة لصندوق حريق تصميم الشركة المتخصصة ٨٠ سم X ٨٠ سم X ٣٠ سم ، سمك ١.٥ مم

* بالنسبة لقاذف إطفاء ٢.٥" يعطي المياه (عمود - مستمر - رذاذ) :-

- مقدم كتالوج لقاذف إطفاء ماركة JINTIAN FIRE طراز KX07-127F-00 وكتالوج لقاذف إطفاء ماركة JINTIAN FIRE طراز KX07-131C-00 موضح به أن القاذف يعطي معدل تصريف ٢٥٠ لتر / دقيقة عند ٧ بار
- مقدم شهادة من معمل LPCB برقم 1153C تفيد مطابقة القاذف للمواصفات الأوروبية EN15182-1:2007+A1:2009 وكذا المواصفات الأوروبية EN15182-3:2007+A1:2009 ومطابقة اللاكور للمواصفات BS336 وذلك للطراز KX07-127F-00 .
- مقدم شهادة من معمل (KITMARK) BSI برقم KM583674 تفيد مطابقة القاذف للمواصفات الانجليزية ومطابقة اللاكور للمواصفات BS336 وذلك للطراز KX07-131C-00 .

* بالنسبة لحنفية إطفاء حائطية قطر ٢.٥ بوصة :-

- مقدم كتالوج لحنفية حائطية ٢.٥ بوصة ماركة HUACHENG طراز HC-(DWG.J281) 102 موضح به ان الحنفية حاصلة على اعتماد من معمل UL يفيد مطابقة الحنفية للمواصفات الاوروبية .
- مقدم شهادة من معمل UL برقم VTSR.EX16364 تفيد مطابقة الحنفية للمواصفات الاوروبية .

*** بالنسبة لخرطوم حريق ٢.٥ بوصة مبطن من الداخل فقط بالواكير ٢.٥ بوصة أبيض اللون :-**

- مقدم كتالوج لخرطوم ٢.٥ بوصة مبطن من الداخل فقط بلواكير ٢.٥ بوصة بلون أبيض موضح به ان الخرطوم ماركة ZYFIRE وضغط التشغيل ١٧ بار والضغط الانفجاري ٥١ بار وحاصل على شهادة FM APPROVED والواكير مطابقة للمواصفات BS336

- مقدم تقرير الاختبارات التي تمت بالمركز القومي للبحوث برقم MOI 9321 05 2018 موضح به أن الخرطوم إنتاج شركة زيفاير بالصين استيراد شركة كيرمارى للتوريدات الهندسية وقد تمت عليه الإختبارات الآتية

- ١- إختبار الأبعاد
- ٢- إختبار وزن المتر الطولي
- ٣- إختبار الضغط الهيدروستاتيكي
- ٤- إختبار الإلتواء تحت ضغط
- ٥- إختبار ضغط الانفجار
- ٦- إختبار المرونة
- ٧- إختبار المعالجة الحرارية
- ٨- إختبار تأثير الأوزون
- ٩- إختبار الإحتكاك

وقد اجتاز الخرطوم حدود المواصفة BS6391 TYPE1 والمواصفة المصرية رقم ٣٥١٣ نوع ١ .

*** بالنسبة لخرطوم حريق قطر ٢.٥ بوصة مبطن من الداخل فقط بلواكير ٢.٥ بوصة أحمر اللون :-**

- مقدم كتالوج لخرطوم ٢.٥ بوصة مبطن من الداخل فقط بلواكير ٢.٥ بوصة بلون احمر موضح به أن الخرطوم ماركة ZYFIRE وضغط التشغيل ١٧ بار والضغط الانفجاري ٥١ بار وحاصل على شهادة FM APPROVED والواكير مطابقة للمواصفات BS336

- مقدم تقرير الاختبارات التي تمت بالمركز القومي للبحوث برقم MOI 9321 05 2018 موضح به أن

الخرطوم إنتاج شركة زيفاير بالصين استيراد شركة كيرمارى للتوريدات الهندسية وقد تمت عليه الإختبارات السابق ذكرها أعلاه

وقد اجتاز الخرطوم حدود المواصفة BS6391 TYPE 2 والمواصفة المصرية رقم ٣٥١٣ نوع ٢



* الرأي :-

الادارة ليس لديها مانع من تركيب كلا من :

- صندوق حريق تصميم الشركة المتخصصة بابعاد ٨٠سم X ٨٠سم X ٣٠سم سمك ١.٥ مم.
- قاذف إطفاء ماركة JINTIAN FIRE طراز KX07-127F-00 وكذا طراز KX07-131C-00 .
- حنفية حائطية قطر ٢.٥ بوصة ماركة HUACHENG طراز (DWG.J281) HC-108 .
- هوزريل إطفاء قطر ١ بوصة ماركة EZULA طراز EX06-173B-00 .
- على ان يتم التركيب وفقا لما هو وارد بالكود المصرى للحريق وتحت اشراف استشارى المشروع .
- وبالنسبة لخرطوم إطفاء ٢.٥ بوصة مبطن من الداخل فقط بلواكير ٢.٥ بوصة بلون ابيض (TYPE1
- ماركة ZYFIRE وضغط التشغيل ١٧ بار والضغط الانفجاري ٥١ بار وكذا خرطوم ٢.٥ بوصة مبطن
- من الداخل فقط بلواكير ٢.٥ بوصة بلون احمر (TYPE2) ماركة ZYFIRE وضغط التشغيل ١٧
- بار والضغط الانفجاري ٥١ بار فالاستشارى وشأنه .

وهذا تقرير منا بذلك

٢٠١٨/٧/١٢

أعضاء اللجنة :

نقيب / رامى محمد رامى

مقدم / أحمد حسن خطاب



رئيس اللجنة :

عقيد /
ماجد محمد عبد الخالق

مدير ادارة الحماية المدنية في الصناعة



G.A.C.P

الرقم المجلد في الملف
مصدره مكتب المدير العام
رقم الصادر ١٦٢٥٠
التاريخ ١٤/٧/٢٠١٧
مرهقات ٥٩٠ حفظاً

السادة / الشركة المتخصصة للتوريدات وأعمال المقاولات

تحية طيبة... وبعد ؛

تهدى الإدارة العامة للحماية المدنية أطيب تحياتها لسيادتكم مقرونة باسمى آيات التقدير

إيماء لكتاب سيادتكم الوارد للإدارة بشأن طلب فحص صندوق حريق بمشتملاته

لتوريده لمشروع مستشفى الساحل التعليمي وكذا مشروع مصنع قطنيل الخانكة .

نتشرف ان نرسل لسيادتكم التقرير المعد فى هذا الشأن .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام

٢٠١٨/٧/١٢
نقيب /
لدا ١١




لواء /
٢٠١٨/٧/١٤
على عبدالمقصود بدير

مدير الإدارة العامة للحماية المدنية



G.A.C.P

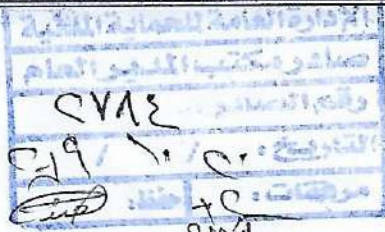

السادة / شركة كيرماري

تحية طيبة... وبعد ؛

تهدي الإدارة العامة للحماية المدنية أطيب تحياتها لسيادتكم مقرونة باسمى ايات التقدير
ايحاء لكتاب سيادتكم الوارد للإدارة بشأن طلب فحص صندوق حريق فارغ (بدون مشتملاته)
بمشروع البنك الاهلى (فرع العاصمة الادارية الجديدة) .

نتشرف ان نرسل لسيادتكم التقرير المعد فى هذا الشأن .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام

٢٠١٩/١٠/١٩



لواء /

الحزب



مدير الإدارة العامة للحماية المدنية



G.A.C.P

تقرير

ايحاء لكتاب شركة كيرمارى الوارد للادارة بشأن طلب فحص صندوق حريق فارغ (بدون مشتملاته) بمشروع البنك الاهلى (فرع العاصمة الادارية الجديدة) .
وبناءً على ماتأشّر من السيد اللواء / وكيل الادارة للاطفاء لادارة هندسة الاطفاء للفحص والدراسة فقد تم تشكيل لجنة برئاسة السيد العميد/ ماجد محمد عبدالخالق - مدير إدارة الحماية المدنية فى الصناعة وعضوية كلا من :

- السيد المقدم مهندس/ أحمد حسن خطاب
- مدير ادارة هندسة الاطفاء
- السيد النقيب مهندس/ رامى محمد الرامى
- ادارة هندسة الاطفاء

● بفحص المرفقات تبين الاتى :-

- مقدم مقايصة اعمال مختومة من المكتب الاستشارى (شاكر) موضح بها صندوق اطفاء حريق .
- ### ● الفحص :

١. بالنسبة لصندوق اطفاء مفرد فارغ (بدون مشتملاته) :-

- مقدم عينة لصندوق اطفاء مفرد مقاس ٣٠*٨٠*٨٠ سم ماركه KIRMARY .
- *** الصنف مقبول من الناحية الفنية .



٢. بالنسبة لصندوق اطفاء مزدوج فارغ (بدون مشتملاته) :-

- مقدم عينة لصندوق اطفاء مزدوج مقاس ٣٠*٨٠*١٦٠ سم ماركه KIRMARY .
- *** الصنف مقبول من الناحية الفنية .

• الرأى :-

ترى اللجنة انه لا مانع من تركيب الأصناف الآتية بمشروع البنك الاهلى (فرع العاصمة الادارية الجديدة) :

١. صندوق اطفاء مفرد فارغ (بدون مشتملاته) مقاس ٨٠*٨٠*٣٠ سم سمك ١.٥ مم ماركة

. KIRMARY

٢. صندوق اطفاء مزدوج فارغ (بدون مشتملاته) مقاس ١٦٠*٨٠*٣٠ سم سمك ١.٥ مم

ماركة KIRMARY .

على ان يتم التركيب وفقا لما هو وارد بالكود المصرى للحريق وتحت اشراف استشارى المشروع .

وهذا تقرير منا بذلك

٢٠١٩/١٠/١٩

اعضاء اللجنة :-

نقيب مهندس/ رامى محمد الرامى

مقدم مهندس/ أحمد حسن خطاب



رئيس اللجنة

عميد / ماجد محمد عبد الخالق

مدير ادارة الحماية المدنية فى الصناعة